

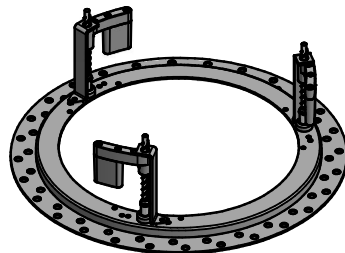
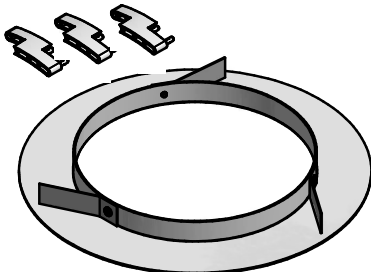




DK	Monteringsvejledning
UK	Mounting Instructions
D	Montageanleitung
FIN	Asennusohje
E	Herradura instrucciones
S	Montageanvisningarna




Attachment


Glass IP44

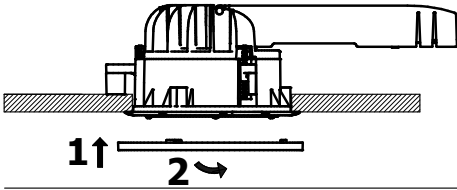

Opal cylinder or Reflector asymmetric

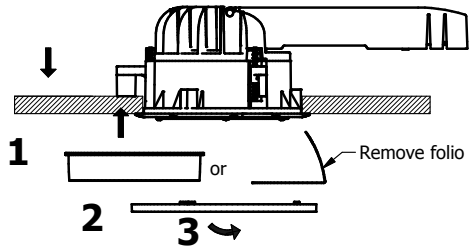


Reflector narrow or Opal deco

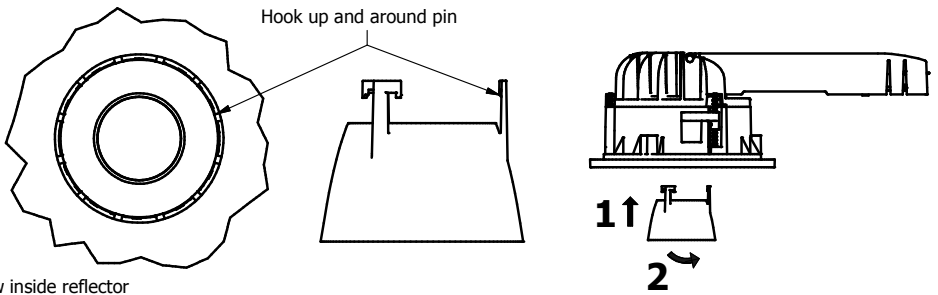


View inside reflector

Reflector white

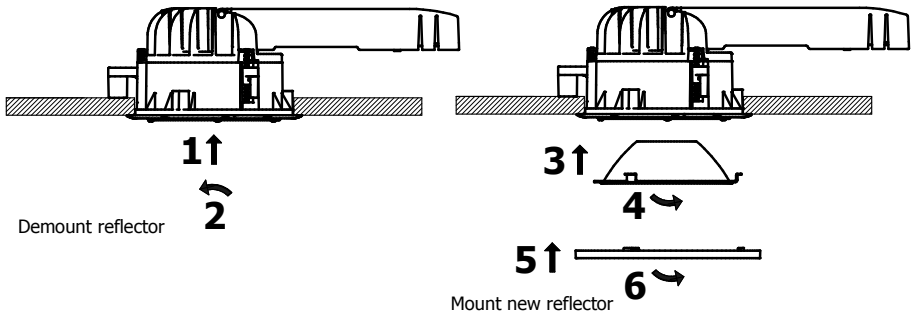


Attachment

Frameless

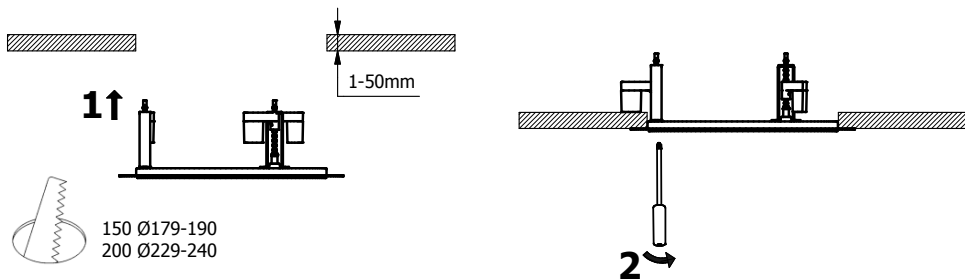

Retrofit

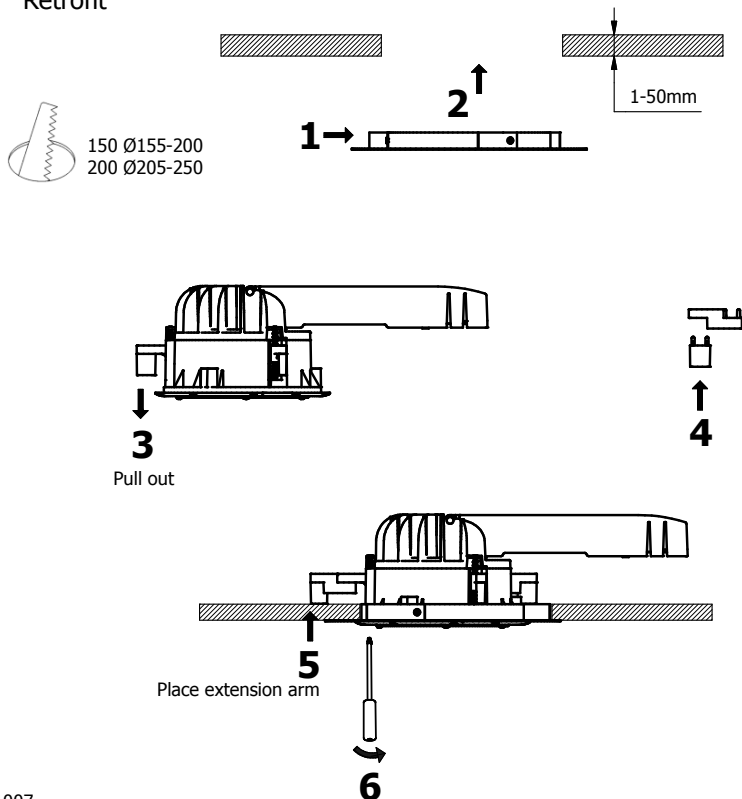

Warranty information

DK/S/N: Dette armatur må kun bruges til belysning og skal installeres i overensstemmelse med gældende installationsbestemmelser. Enhver anden brug eller installation vil betragtes som "ikke i overensstemmelse med montagevejledning".

UK: The lamp is used exclusively for lighting and is to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

D: Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht bestimmungsgemäß“.

FIN: Valaisin on tarkoitettu ainoastaan valaistuskäyttöön, ja se on asennettava kansallisten määräysten mukaan. Muu käyttö tai muu asennus katsotaan sopimuksenvastaiseksi käytöksi.

E: La Lámpara está destinada exclusivamente a la iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "previsto por la norma".

DK/S/N: Installation og tilslutning må kun udføres af autoriseret personale.

UK: Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialists.

D: Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

FIN: Asennuksen ja käyttöönnoton saa tehdä vain auktorisoitu ammattihenkilöstö.

E: El montaje y la puesta en marcha sólo puede ser realizado por personal especializado autorizado.

DK/S/N: Isolation/Megger Test. Kortslut Fase (L) & nul (N). Test mellem L/N og jord. Test med max 500 V DC. Se yderligere EN-61557 - Electrical safety standard.

Note: Isolationstest mellem fase/jord, null/jord eller fase/nul kan ødelægge HF enheden.

UK: Isolation/Megger Test. During measurement, connect Live and Neutral together and measure between Live/Neutral and Earth.

Measure with max 500 V DC. See also EN-61557 - 'Electrical safety standard'

Notice: Isolationstest between Live/Earth, Neutral/Earth or Live/Neutral will damage the HF control gear.

D: Isolationstest. Zur Messung die Phase und den Nullleiter miteinander verbinden und zwischen Phase/Null und Schutzleiter messen.

Messung mit max. 500V DC. Siehe auch EN-61557 - "Elektrischer Sicherheitsstandard"

Merke: Isolationstest zwischen Phase/Schutzleiter, Nullleiter/Schutzleiter oder Phase/Nullleiter kann das Elektronische Vorschaltgerät beschädigen.

FIN: Eristysvastusmittaus. Varmista jännitteettömyys !

Kytke vaihe (L) ja nolla (N) yhteen ja mittaa eristysvastus tämän yhdistelmän ja suojamaan (KeVi) väliitä.

Sallittu mittausjännite max 500 VDC. Katso tarvittaessa EN-61557 - Electrical Safety Standard

Huom! Muut mittaukset vaurioittavat liitäntälaitteen elektroniikkaa.

E: Test de aislamiento. Para la medición unir la fase y conductor neutro y medir entre fase/neutro y toma de tierra. Medición con max. 500V DC. Ver también EN-61557 - "Estándard de la Seguridad Eléctrica"

Nota: Test de aislamiento entre fase/toma de tierra, conductor neutro/toma de tierra o fase/conductor neutro puede dañar la reactancia electrónica.